


Tynk zewnętrzny 1,5 cm
Wełna mineralna 5,0 cm
System kominowy SCHIEDEL RONDO PLUS
jednociągowy bez wentylacji Ø35

FRAGMENT PIWNICY O MAŁEJ WYSOKOŚCI
BRAK DOSTĘPU

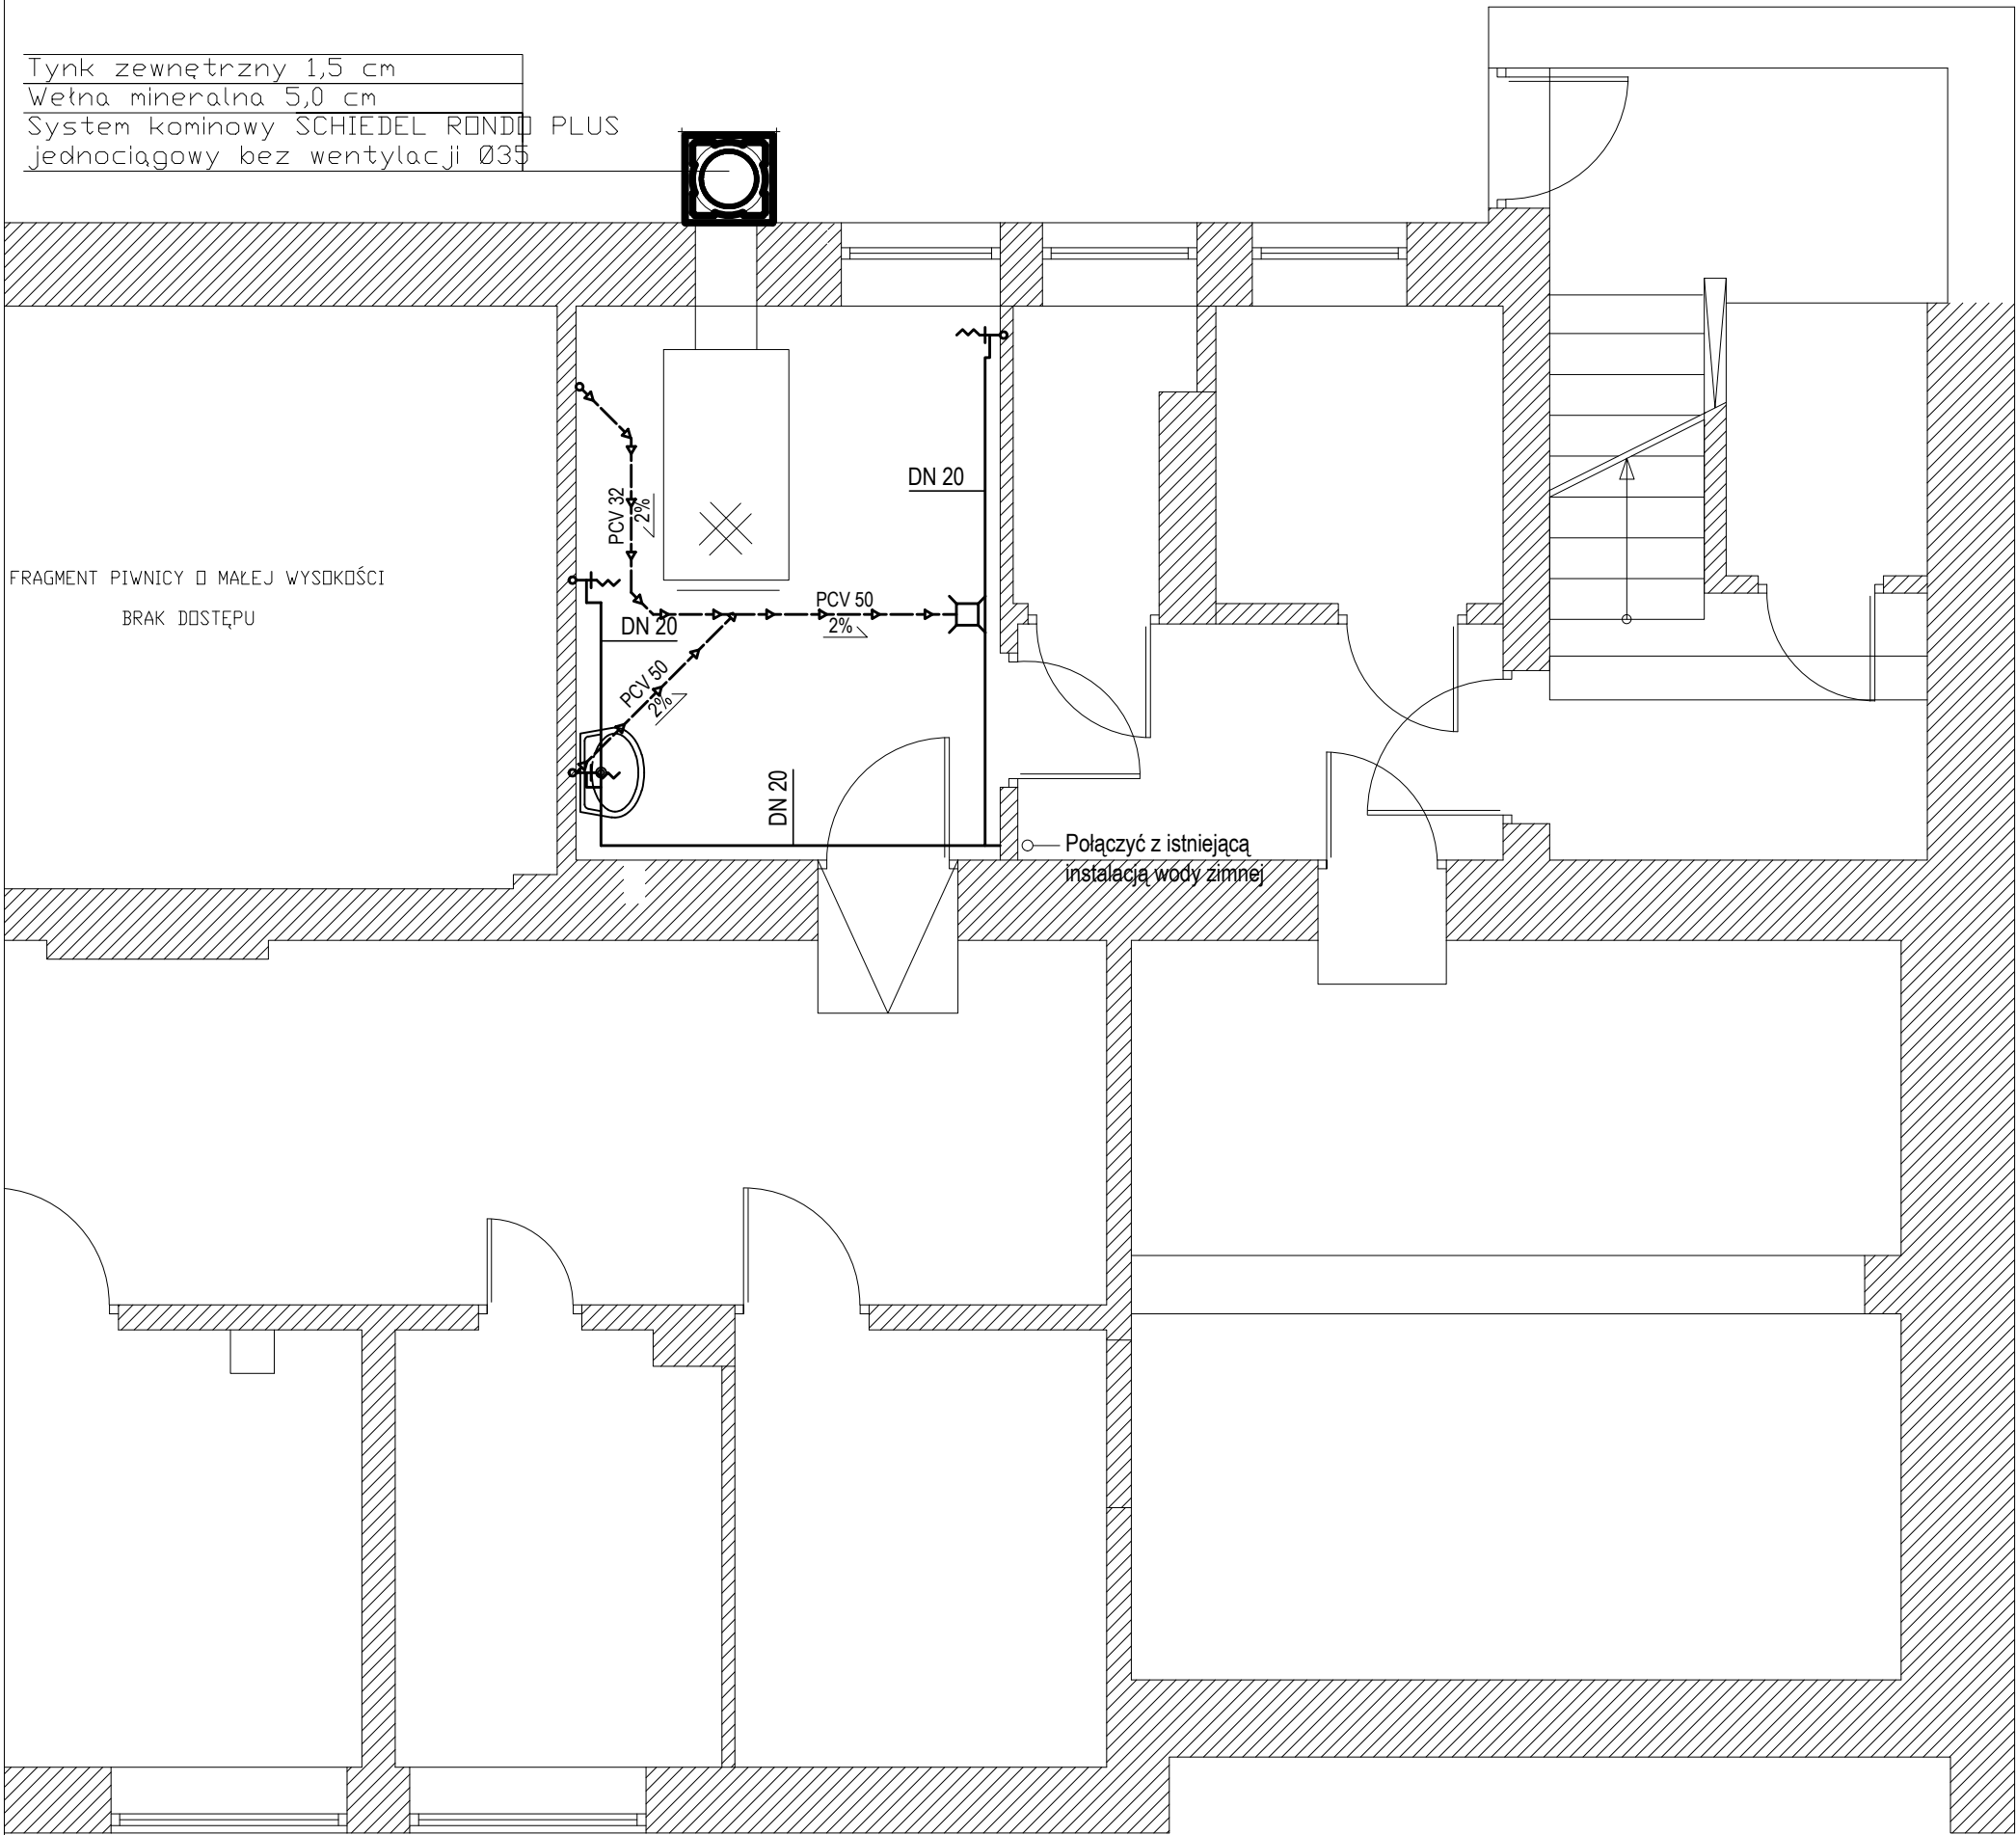

————— instalacja wody zimnej
————— instalacja kanalizacji sanitarnej
PCV 50
2% materiał i spadek projektowanej instalacji

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O.
LASOŁICE, ul. SZKOLNA 16
64-100 LESZNO
NIP 697-22-25-959
e-mail: tempus@tempus.pl
www.tempus.pl

TEMPUS

OBIEKT
DOBUDOWA KOMINA DO BUDYNKU
USŁUGOWO-MIESZKALNEGO
Mochy, ul. Wolsztyńska, 64-234 Przemęt
DZ. NR EW. 401/7

INWESTOR
Urząd Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt

NAZWA RYSUNKU
RZUT INSTALACJI WODNEJ
I KANAŁIZACYJNEJ

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
powielania i wykorzystywania tego projektu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

PROJEKTANT SANITARNY	mgr inż. MARCIN SADOWSKI Uprawnienia nr VKP/0176/PWDS/18 w specjalności instalacyjnej	SKALA 1:50
		NR RYS. S1
		STRONA
ASYSTENT PROJEKTANTA, OPRACOWAŁ		

DATA OPRACOWANIA
MARZEC 2019

BRANŻA
SANITARNA